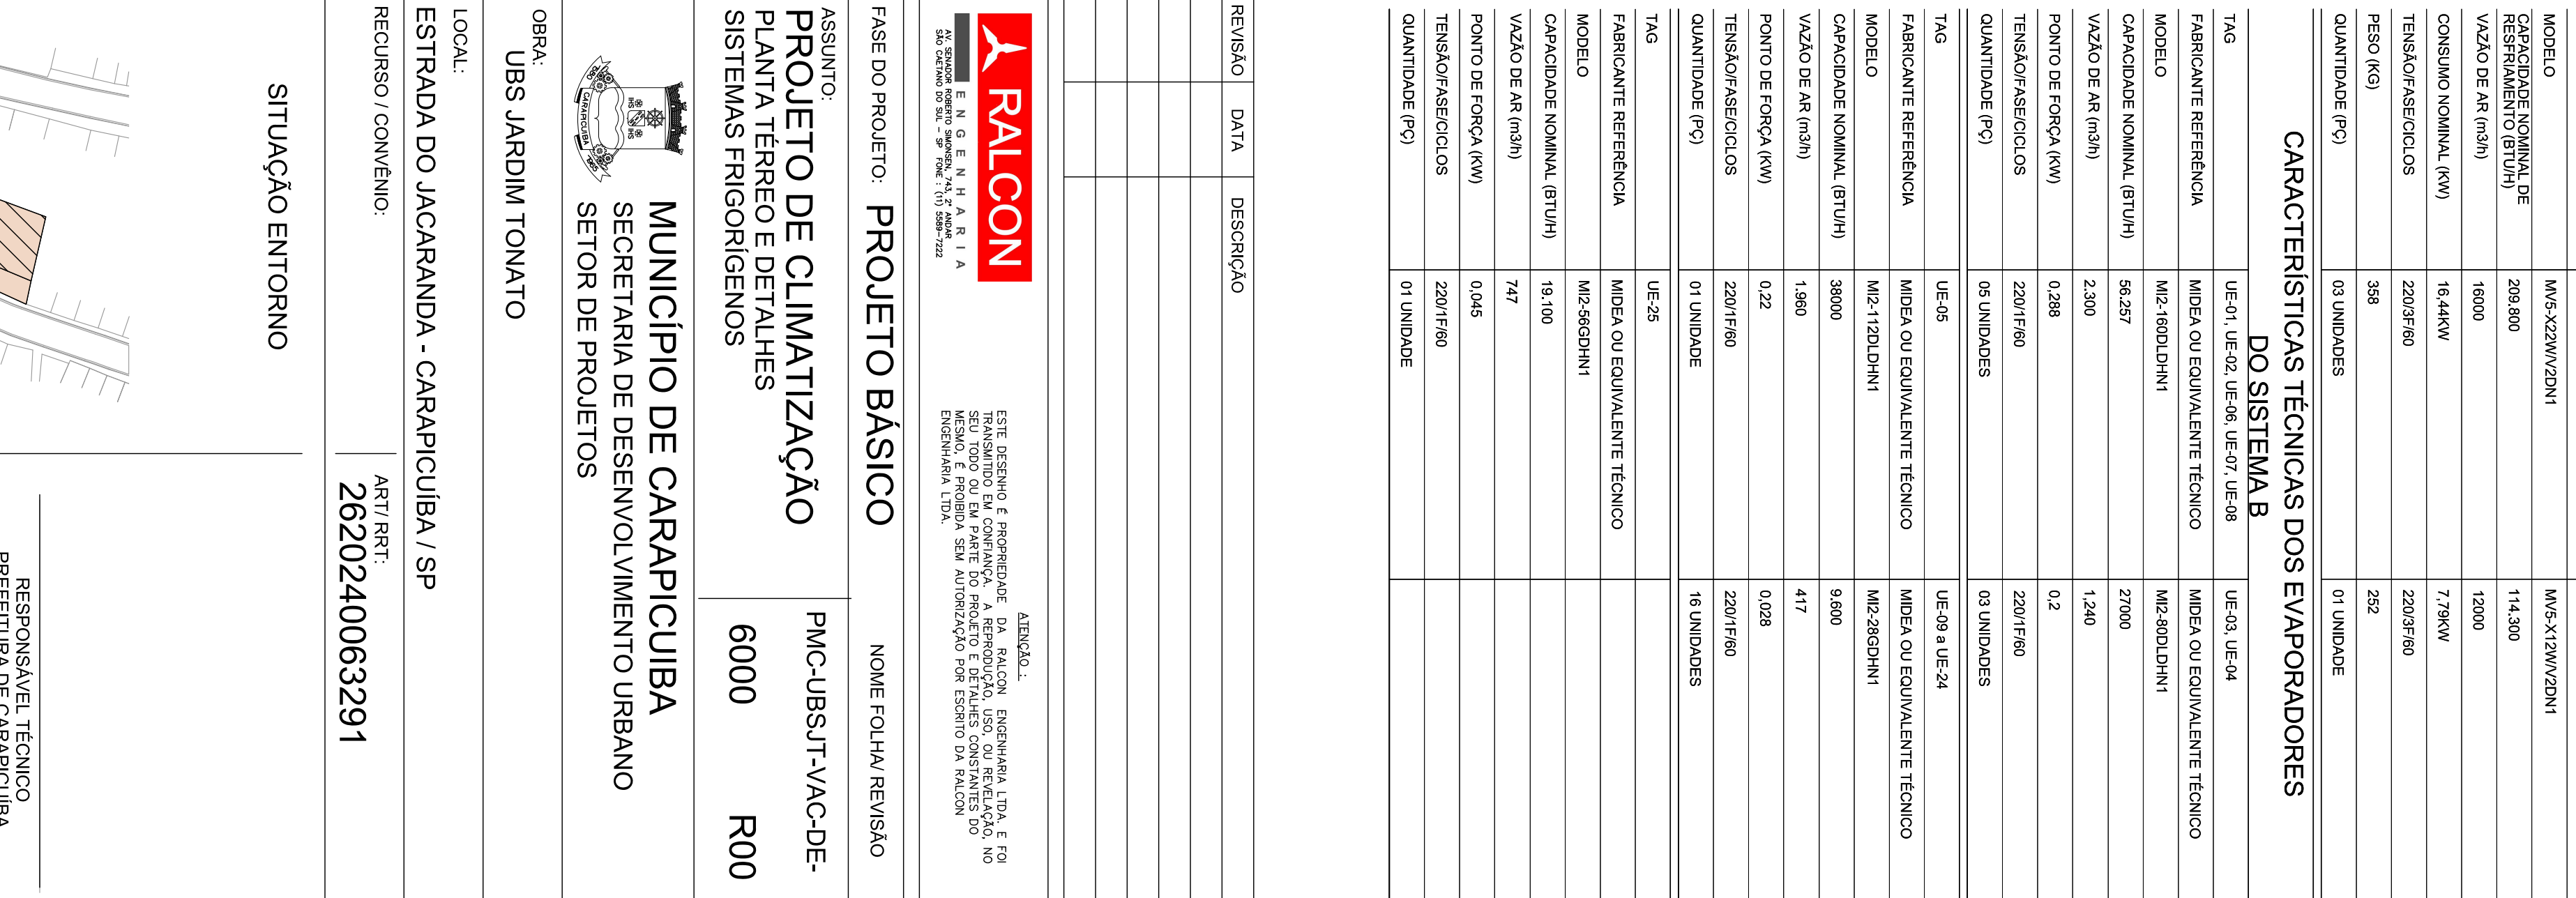



TAG	REFERENCIAL REFERENCIAL	FE-03	FE-03
MODELO	MÓDULO EQUIVALENTE TÉCNICO	MÓDULO EQUIVALENTE TÉCNICO	MÓDULO EQUIVALENTE TÉCNICO
CAPACIDADE NOMINAL (BTU/H)	4000	4000	4000
VALOR DE AF (kW)	2400	2400	2400
POTÊNCIA (kW)	0,33	0,33	0,33
TENSÃO/FAZENDAS	220V/160	220V/160	220V/160
QUANTIDADE (PIS)	02 UNIDADES	02 UNIDADES	02 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS CORTINAS DE AR			
REFERENCIAL	FABRICANTE	C/S	C/S
MODELO	SL-44	SL-44	SL-44
VALOR DE AF (kW)	0,33	0,33	0,33
VALOR DE AF (kW)	1200	1200	1200
POTÊNCIA	0,33	0,33	0,33
TENSÃO/FAZENDAS	220V/160	220V/160	220V/160
QUANTIDADE (PIS)	01	01	01

[illegible][illegible][illegible][illegible]

PROJETO BÁSICO		NOME FOLHA RENDISO
ASSINATO PROJETO PLANTA, TERREDO E DETALHES SISTEMA FRIGORÍGENOS	PM-CUBS/IT-VAC-DE- 6000	R00
 MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SECTOR DE PROJETOS		
OBRAS UBS JARDIM TONATO		
LOCAL: ESTRADA DO JACARANDÁ - CARAPICUÍBA / SP		
ART. 18º - RECURSO (CONVENIO): 2620240053291		

DATA	25/02/2024
ESCALA	1 : 50

TERRENO DE IMPLANTAÇÃO -
USO ZD - URBANO - ESTRADA DO JACARAINDA

SITUAÇÃO ENTORNO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARACULUBIA

INGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 50698/RS79